

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01460/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИЛАЙТ" (ООО "ФРИЛАЙТ"). Место нахождения: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново. Адрес юридического лица: 249000, РОССИЯ, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Коммунальная, д. 2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1144025005410. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4003035841. Телефон 8 (4842) 9-22-411, адрес электронной почты sales@cf-systems.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИЛАЙТ" (ООО "ФРИЛАЙТ"). Место нахождения: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново. Адрес юридического лица: 249000, РОССИЯ, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Коммунальная, д. 2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1144025005410. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4003035841.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, г. Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74957968934, +74957740118,

адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты керамические (керамогранитные) глазурованные и неглазурованные, декоративные элементы из них, размеры с 600*600 мм по 1200*600 мм, толщиной 9 мм, 10 мм, 13 мм, выпускаемые по ТУ 23.31.10-001-51147644-2020 с изм. № 2 «Плиты керамические (керамогранитные) глазурованные и неглазурованные, декоративные элементы из них. Технические условия».

Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.31.10

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 12041/РС от 08.09.2025 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5194-АПИ/3 от 25.12.2024 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Применённая схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.1) - негорючие (НГ).
Условия хранения: в закрытых помещениях в упакованном виде. Срок хранения- неограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 16.09.2025 по 15.09.2030



Руководитель

(подпись)
Заместитель руководителя
органа по сертификации

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(подпись)
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Шитиков В.Ю.

(подпись)
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПО ПОЖЦЕНТР»
(ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»)**

Адрес юридический:

111524, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Перовская, д. 1, стр. 10

Тел: +7 (495) 308-92-08, +7 (495) 308-92-07

E-mail: firecert@gmail.com

**НЕЗАВИСИМАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»
(НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»)**

Место осуществления лабораторной деятельности:

111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 2, пом. IV, комн. 1, пом. VIII, комн. 1

Тел: +7 (495) 308-92-08, +7 (495) 308-92-07

E-mail: firecert@gmail.com

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1077759457489

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7719646780

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28




ТРПБ.RU.ИН28



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель НИЛ ПВБ
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»

 И.В. Литвинов

08 сентября 2025 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 12041/РС
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ
ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ФОРМЕ СЕРТИФИКАЦИИ**

*Плитка керамогранитная глазурованная «Идальго», размер 1200 x 600 мм,
выпускаемая по ТУ 23.31.10-001-51147644-2020 с изм №2,
Артикул G341MR, толщина 9 мм*



Москва
2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЗАКАЗЧИКА.....	3
2	НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗЦА ИСПЫТАНИЙ, ИЗГОТОВИТЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ	3
3	ХАРАКТЕРИСТИКА ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ	4
4	ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	4
5	ОТБОР И ПЕРЕДАЧА ОБРАЗЦОВ.....	4
6	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ.....	5
7	РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИСПЫТАНИЙ.....	7
8	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	7
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1	8
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2	10

1 Наименование и адрес заказчика

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НПО ПОЖЦЕНТР» (ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»).

Адрес юридический: 111524, Россия, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Перовская, дом 1, строение 10.

Фактический адрес места осуществления деятельности: 111524, Россия, город Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1077759457489.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7719646780.

Номер телефона: +7 (495) 308-92-08, +7 (495) 308-92-07.

Адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

2 Наименование образца испытаний, изготовитель и результаты идентификации

На испытания был представлен образец плитки керамогранитной глазурованной «Идальго», размер 1200 х 600 мм, выпускаемой по ТУ 23.31.10-001-51147644-2020 с изм №2, Артикул G341MR, толщиной 9 мм, (далее по тексту – образец материала) и образец глазури ET20-59678 (далее по тексту – образец глазури).

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ФРИЛАЙТ» (ООО «ФРИЛАЙТ»).

Адрес юридический и фактический адрес места осуществления деятельности: 249000, Россия, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, улица Коммунальная, дом 2.

Согласно представленной документации, образец материала представляет собой готовое прямоугольное изделие из керамогранита, матовое с лицевой стороны. Цвет лицевой стороны – белый.

Образец глазури из образца материала представляет собой стекловидное покрытие. Цвет глазури – белый.

Полученный образец материала представляет собой плитку размером (1200х600х9) мм, имеющую с лицевой стороны матовое покрытие белого цвета.

Полученный образец глазури представляет собой стеклообразное покрытие белого цвета.

Испытания плитки керамогранитной и покрытия глазури проводились отдельно.

В результате идентификации установлено, что образец материала соответствует представленным на него документации и техническим характеристикам.

Ответственность за предоставленную информацию несет заказчик.

3 Характеристика оказываемой услуги и идентификация применяемых методов испытаний

Основание для проведения лабораторной деятельности – Направление № 6258 от 28.08.2025.

Цель проведения испытаний – определение показателей пожарной опасности в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Перечень показателей пожарной опасности, подлежащих определению:

- горючесть для отнесения строительного материала к негорючим или к горючим при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (Метод I) «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».

4 Испытательное и измерительное оборудование

Испытания проводились на метрологически аттестованном оборудовании НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»:

- установка для определения группы негорючих материалов (ОГНМ), зав. № 3: протокол аттестации № 106/1600-25 от 13.02.2025, срок действия до 12.02.2026;
- шкаф сушильный Binder FD 53, зав. № 940458: протокол аттестации № 3550/1600-24 от 18.12.2024, срок действия до 17.12.2025.

Список использовавшихся средств измерений представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень средств измерений

Наименование средств измерений	Заводской номер	Пределы измерений	Класс точности / погрешность	№ свидетельства о поверке, срок действия
Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 ГОСТ 166-89	70473381	0...150 мм	к.т. 1	№ С-ГЖЕ/04-06-2025/437476803 до 03.06.2026
Линейка измерительная металлическая 1000 мм ГОСТ 427-75	1	0...1000 мм	абс. пог. 0,2 мм	С-ГЖЕ/04-06-2025/437476802 до 03.06.2026
Секундомер электронный «Интеграл С-01»	431235	0...9 ч 59 мин 59,99 с	абс. пог. $(9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01)$ с	С-ГЖЕ/04-06-2025/437476708 до 03.06.2026
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	6562	0...3600 с	к.т. 2	С-ГЖЕ/04-06-2025/437476700 до 03.06.2026
Весы электронные лабораторные Adam HCB-602H	AE7642599	0,5...600 г	к.т. 2	С-ГЖЕ/01-07-2025/444137076 до 30.06.2026
Весы Аcom AC-100-20	2003678	40...20000 г	пог. от нелинейности 4 г	С-ГЖЕ/01-07-2025/444137078 до 30.06.2026
Гигрометр Фармацевт ТМФЦ-100	105434	20...80 % 0...50 °C	абс. пог. 4 % абс. пог. 0,5 °C	С-М/26-01-2024/311611594 до 25.01.2026
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М 6-Д	67565	840...1060 гПа	абс. пог. 3 гПа	С-МА/21-07-2025/448979763 до 20.07.2026
Датчик температуры КТХА 02.01-050-к1-И-Т310-1,5-1500/3000	1809-1-1	- 40...1300 °C	к.т. 1	С-ГЖЕ/19-06-2024/347771805 до 18.06.2026
Датчик температуры КТХА 02.01-050-к1-И-Т310-1,5-1500/3000	1809-1-2	- 40...1300 °C	к.т. 1	С-ГЖЕ/19-06-2024/347771807 до 18.06.2026



Частичное воспроизведение и переиздание настоящего протокола без согласования с НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» запрещается.

Протокол № 12041/РС от 08 сентября 2025 г.

Всего листов 10. Лист 4

НЕЗАВИСИМАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»
(НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»)

Датчик температуры КТХА 02.01-050-к1-И-ТЗ10-1,5-1500/3000	1809-1-3	- 40...1300 °С	к.т. 1	С-ГЖЕ/19-06- 2024/347771809 до 18.06.2026
Термометр многоканальный ТМ 5104	062-10350	- 50...1300 °С	к.т. 0,25	С-МА/30-07- 2025/451311941 до 29.07.2029
Вольтметр универсальный АКИП-2101	NDM35GBX4R0176	10 ⁻⁶ ...1000 В 10 ⁻³ ...10 ⁶ Гц	абс. пог. (DC) до 0,2 В: ±(1,5·10 ⁻⁴ ·U _x +8·10 ⁻⁶); абс. пог. (AC) до 750 В: ±(2·10 ⁻³ ·U _x +0,375); абс. пог. 20...2·10 ³ Гц: ±(1·10 ⁻⁴ ·F _x +6·10 ⁻²)	С-МА/19-08- 2025/457723428 до 18.08.2026
Мультиметр цифровой RGK DM-20	23040684	0,001...1000 В 10...10 ⁷ Гц	макс. абс. пог.: DC±(0,007·U+10 е.м.р.) В; AC±(0,018·U+12 е.м.р.) В; F±(0,001·F+4 е.м.р.) Гц	С-ДЮП/09-08- 2024/364299763 до 08.08.2026

5 Отбор и передача образцов

Акт отбора образцов представлен в Приложении 1.

Дата получения образцов: 28.08.2025.

Лаборатория не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов. Отбор образцов произведен заказчиком.

6 Результаты испытаний

6.1 Результаты экспериментального определения горючести плитки керамогранитной из образца материала по ГОСТ 30244-94 (Метод I) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты определения горючести плитки керамогранитной

Номер опыта	Масса образца, г		Потеря массы, %	Показания термопар, °С										Время горения $t_{\text{г}}$, с
	$m_{\text{н}}$	$m_{\text{к}}$		в печи				на поверхности			в центре образца			
				$T_{\text{пн}}$	$T_{\text{пм}}$	$T_{\text{пк}}$	$T_{\text{пп}}$	$T_{\text{пом}}$	$T_{\text{пок}}$	$T_{\text{по}}$	$T_{\text{цм}}$	$T_{\text{цк}}$	$T_{\text{цо}}$	
1	158,85	157,62	1	753	768	765	3	763	760	3	749	747	2	0
2	160,18	158,12	1	746	767	765	2	767	765	2	752	748	4	0
3	160,40	157,68	2	753	762	759	3	765	763	2	749	746	3	0
4	158,57	159,00	0	753	768	765	3	764	762	2	745	742	3	0
5	157,65	156,58	1	753	770	768	2	767	765	2	745	742	3	0
Среднее арифмети- ческое значение			1	752	767	764	3	765	763	2	748	745	3	0

Наблюдения: изменение цвета, растрескивание.

Примечания:

1. С полученных образцов материала счищался механической обработкой поверхностный слой глазури, после чего изготавливались пять образцов цилиндрической формы высотой 50 мм и диаметром 45 мм, каждый из которых состоял из 6 слоев толщиной 8 мм, плотно соединённых стальной проволокой диаметром 0,3 мм.

1. Образцы перед испытанием кондиционировались в вентилируемом сушильном шкафу при температуре (60±5) °С в течение 20–24 ч, после чего охлаждались в эксикаторе.

2. Фотографии образцов после испытаний приведены в Приложении 2.



Частичное воспроизведение и переиздание
настоящего протокола без согласования с
НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»
запрещается.

Протокол № 12041/РС от 08 сентября 2025 г.

Всего листов 10. Лист 5

3. Дополнения, отклонения или исключения из метода – отсутствуют.
4. Дата испытаний 02.09.2025.

Условия проведения испытаний: температура – 18 °С, атмосферное давление – 99,6 кПа, относительная влажность – 49 %.

6.2 Результаты экспериментального определения горючести покрытия глазури из образца материала по ГОСТ 30244-94 (Метод I) представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты определения горючести глазури

Номер опыта	Масса образца, г		Потеря массы, %	Показания термопар, °С									Время горения t_r , с	
	m_n	m_k		в п е ч и				на поверхности			в центре образца			
				$T_{п.н}$	$T_{п.м}$	$T_{п.к}$	$T_{п.п}$	$T_{п.о.м}$	$T_{п.о.к}$	$T_{п.о}$	$T_{ц.м}$	$T_{ц.к}$		$T_{ц.о}$
1	78,85	74,05	6	751	772	769	3	760	758	2	753	750	3	0
2	79,32	73,97	7	750	774	772	2	754	751	3	747	745	2	0
3	78,27	74,63	5	749	770	767	3	755	751	4	757	755	2	0
4	79,23	74,37	6	753	771	769	2	759	755	4	750	748	2	0
5	79,42	73,31	8	748	771	769	2	759	756	3	748	746	2	0
Среднее арифмети- ческое значение			6	750	772	769	2	757	754	3	751	749	2	0

Наблюдения: изменение цвета.

Примечания:

1. Из полученных образцов изготавливались пять образцов цилиндрической формы высотой 50 мм и диаметром 45 мм, каждый из которых состоял из 4 слоев толщиной 12-14 мм, плотно соединённых стальной проволокой диаметром 0,3 мм.

2. Образцы перед испытанием кондиционировались в вентилируемом сушильном шкафу при температуре (60 ± 5) °С в течение 20–24 ч, после чего охлаждались в эксикаторе.

3. Фотографии образцов после испытаний приведены в Приложении 2.

4. Дополнения, отклонения или исключения из метода – отсутствуют.

5. Дата испытаний 02.09.2025.

Условия проведения испытаний: температура – 18 °С, атмосферное давление – 99,6 кПа, относительная влажность – 49 %.

6.3 Даты осуществления лабораторной деятельности с 01.09.2025 по 02.09.2025.

7 Результаты обработки экспериментальных данных испытаний

Образец плитки керамогранитной глазурованной «Идальго», размер 1200 x 600 мм, выпускаемой по ТУ 23.31.10-001-51147644-2020 с изм №2, Артикул G341MR, толщиной 9 мм, в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», относится к негорючим (НГ) материалам при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (Метод I) «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».

Образец глазури ET20-59678 из плитки керамогранитной глазурованной «Идальго», размер 1200 x 600 мм, выпускаемой по ТУ 23.31.10-001-51147644-2020 с изм №2, Артикул G341MR, толщиной 9 мм, в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», относится к негорючим (НГ) материалам при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (Метод I) «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».

Инженер



Э.А. Мамедов

8 Дополнительная информация

Результаты, представленные в протоколе, распространяются только на предоставленные заказчиком и испытанные образцы.

Требования от заказчика к оценке неопределенности измерений отсутствуют.

Контрольные образцы хранятся в испытательной лаборатории в течение срока действия сертификата соответствия.

Идентификация материала может проводиться по описанию образцов в протоколе, а также по сопоставлению с контрольным образцом.

Ответственность за достоверность предоставленных на испытания образцов и соответствие их технической документации несет заказчик.

Результатов от внешних поставщиков не представлено.

Протокол испытаний составлен с учетом руководства по качеству НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» и требований ГОСТ Р 58973-2020 «Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний».

НЕЗАВИСИМАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»
(НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»)

Приложение 1

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПОЖЦЕНТР» (ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР")
наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму
Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн.тер.г. УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления
деятельности: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефон
+74953089208, +74957968934, +74957740118. адрес электронной почты firecert@gmail.com, адрес сайта www.firecert.ru.
ОГРН: 1077759457489
место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности, телефон, ОГРН, адрес электронной почты
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан
Федеральной службой по аккредитации
уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

АКТ

отбора образцов (проб)

№ 6258-АО от 25.08.2025

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИЛАЙТ" (ООО "ФРИЛАЙТ").
ИНН: 4003035841.

Адрес юридического лица: 249000, РОССИЯ, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, улица
Коммунальная, дом 2. Телефон 8 (4842) 9-22-411, адрес электронной почты sales@cf-systems.ru
(наименование и адрес заявителя)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПОЖЦЕНТР»
(ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР")

Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн.тер.г. УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления
деятельности: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефон
+74953089208, +74957968934, +74957740118. адрес электронной почты firecert@gmail.com, адрес сайта www.firecert.ru.
(наименование и адрес органа по сертификации)

Цель отбора идентификация и испытание (исследование) типового образца продукции на соответствие
требованиям:

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
Сертификация продукции по схеме 4с

(схема сертификации)
для распространения полученных результатов на совокупность продукции, из которой указанные образцы (пробы)
были извлечены.

Наименование продукции	Идентификацион- ные признаки (размер партии, дата изготовления и др.)	Единица измере- ния	Объем выборки		
				для испытаний	для контр- ольных образцов (проб)
1	2	3	4	5	6
1. Плитка керамогранитная глазурованная «Ивандо», размер 1200 x 600 мм, выпускаемая по ТУ 23.31.10-001-51147644-2020 с изм №2. Артикул G341MR. толщина 9 мм.	Партия № 2025/8/18-Р в размере 181,44 м². Дата изготовления 18.08.2025	м²	1,44	1,43	0,01
2. Глазурь ET20-59378, выпускаемая по ТУ 5759-001-86243574-2009.	Партия №12.08.2025 Дата изготовления 12.08.2025	кг	0,5	0,4	0,1


Дата отбора 25.08.2025

Место отбора

Склад готовой продукции по адресу: 249000, РОССИЯ, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, улица
Коммунальная, дом 2.

Отбор образцов (проб) проведен в соответствии

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).
ГОСТ Р 58972-2020 " Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении
соответствия".

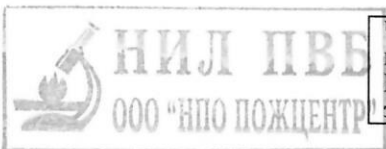

Частичное воспроизведение и переиздание
настоящего протокола без согласования с
НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»
запрещается.

Протокол № 12041/РС от 08 сентября 2025 г.

Всего листов 10. Лист 8

НЕЗАВИСИМАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»
(НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»)

ГОСТ 30244-94 (метод 1).

Результат наружного осмотра образцов (проб)

Готовая керамогранитная плитка и декоративные элементы из нее хранятся на складе готовой продукции в закрытом складском комплексе.

Плитки упакованы в пачки из гофрированного картона, обвязанные полиэстеровой лентой и уложены горизонтально на деревянные поддоны. Декоративные элементы упакованы в термоусадочную пленку. Заводская упаковка не нарушена. Глазурь хранится на складе хранения сырья.

Каждая партия сопровождается маркировкой со следующей информацией: наименование страны-изготовителя (РФ); товарный знак предприятия-изготовителя; номинальные размеры; количество плиток в коробке, м²(шт.); дата изготовления; артикул плиток; адрес изготовителя; вес нетто/брутто, знак обращения на рынке.

Результат идентификации образцов (проб)

При идентификации установлено: продукция соответствует заявленному виду и идентична продукции, предназначенной для реализации потребителю.

Установлено, что продукция является объектом подтверждения соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

Образцы продукции соответствуют ТУ 23.31.10-001-51147644-2020 с изм №2.

Образец 1. Плитка керамогранитная глазурованная «Идальго» представляет собой готовое прямоугольное изделие из керамогранита, матовое с лицевой стороны. Цвет лицевой стороны – белый.

Образец 2. Глазурь ET20-59378 представляет собой стекловидное покрытие. Цвет глазури – белый.

Отобранные образцы, в т.ч. контрольные, изолированы от основной продукции, упакованы в полиэтиленовый пакет (глазурь) и опечатаны этикетками ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» на месте отбора.

Контрольные образцы передаются на ответственное хранение в НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» и подлежат ответственному хранению в течение срока действия сертификатов в соответствии с требованиями, установленными НД на продукцию.

Условия и место хранения образцов (проб)

В закрытых помещениях в упакованном виде.

Дополнительная информация

После испытаний образцы подлежат утилизации как приведенные в непригодное для дальнейшего использования по прямому назначению состояние.

Подписи:

От органа по сертификации

Эксперт

От заявителя

Исполнительный директор
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФРИЛАЙТ»

О.В. Ульянова

И.Ю. Старцев (по доверенности)


Частичное воспроизведение и переиздание
настоящего протокола без согласования с
НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»
запрещается.

Протокол № 12041/РС от 08 сентября 2025 г.


Всего листов 10. Лист 9



Приложение 2

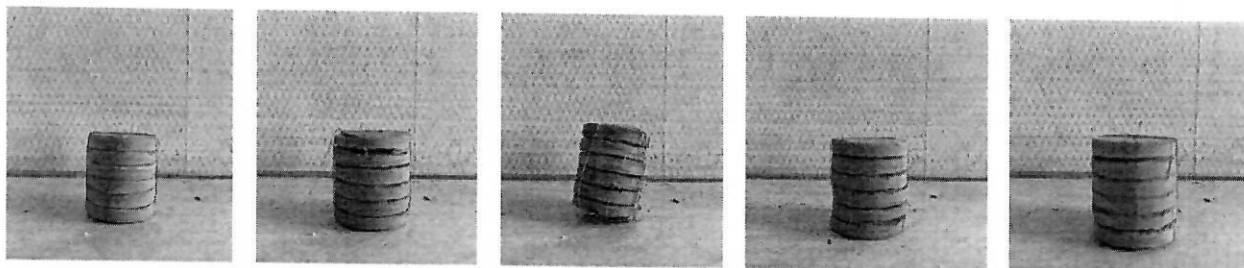

Фотографии образцов плитки керамической из образца материала после испытания
по ГОСТ 30244-94 (метод I)

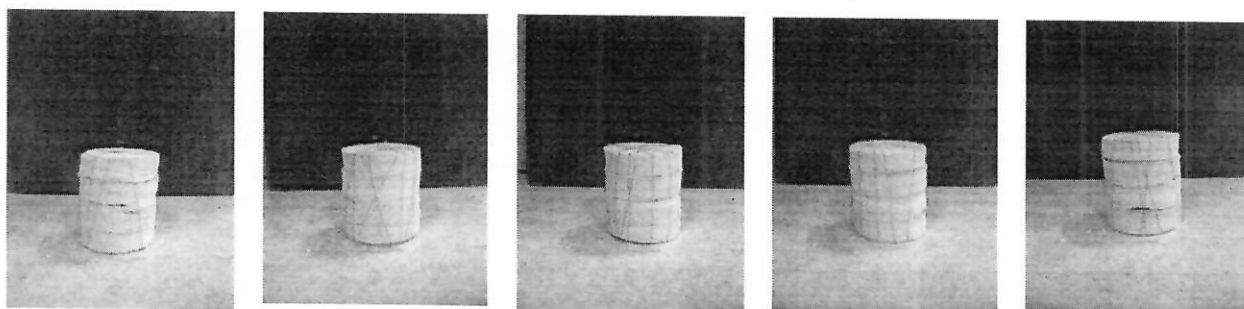

Фотографии образцов слоя глазури из образца материала после испытания
по ГОСТ 30244-94 (метод I)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ